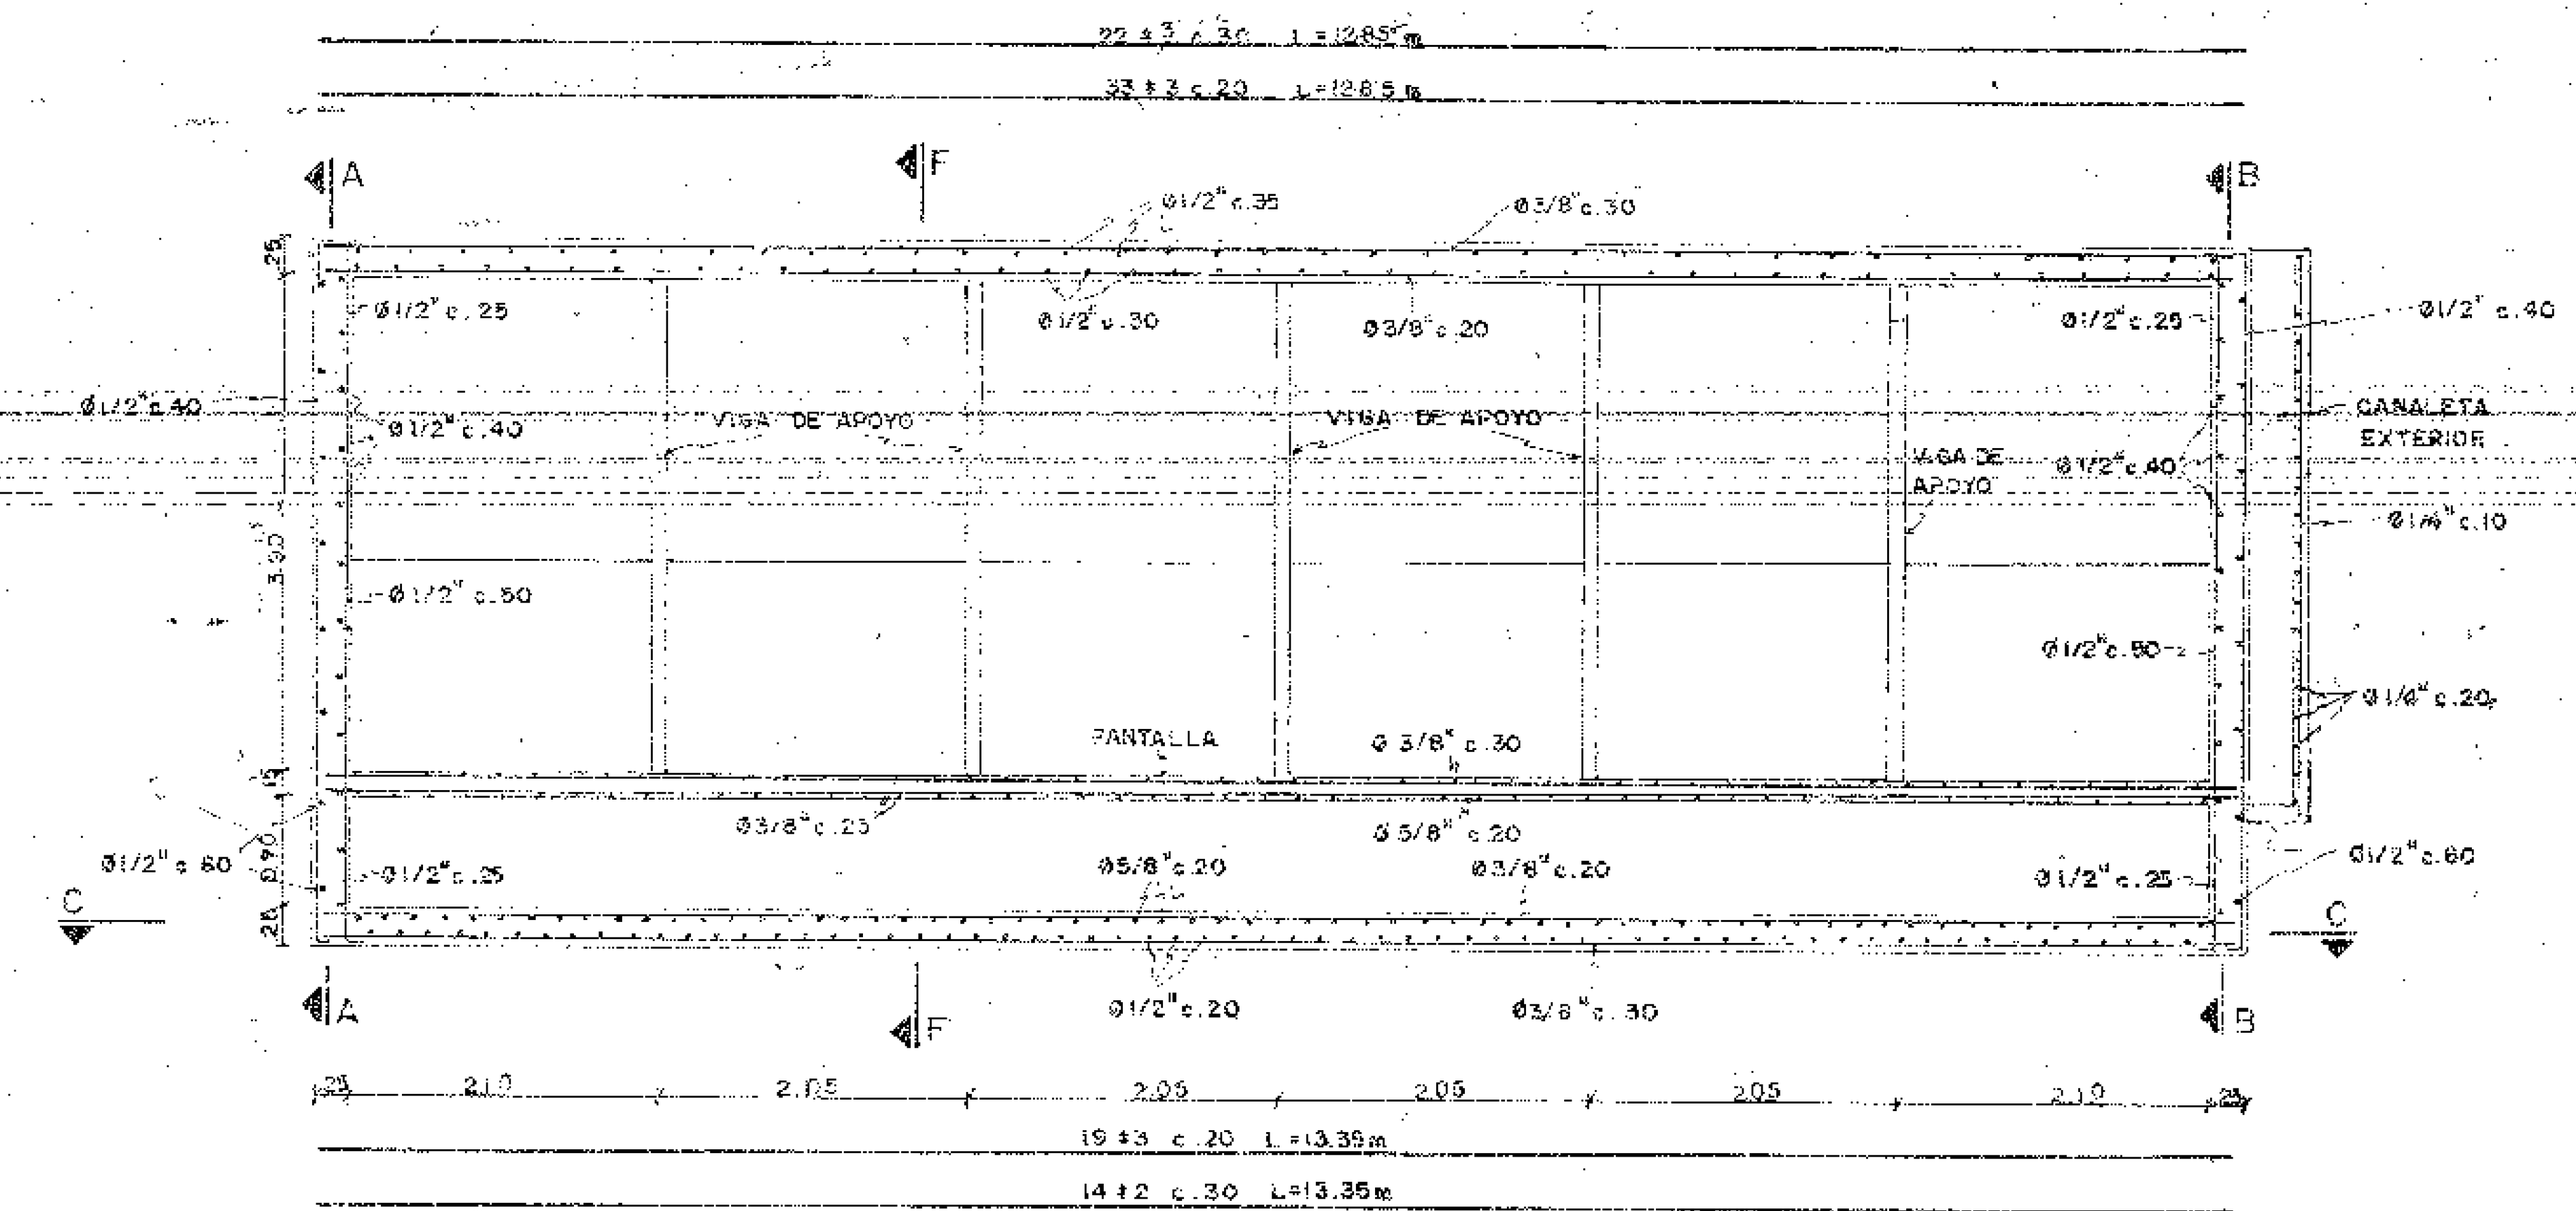

PANTALLA

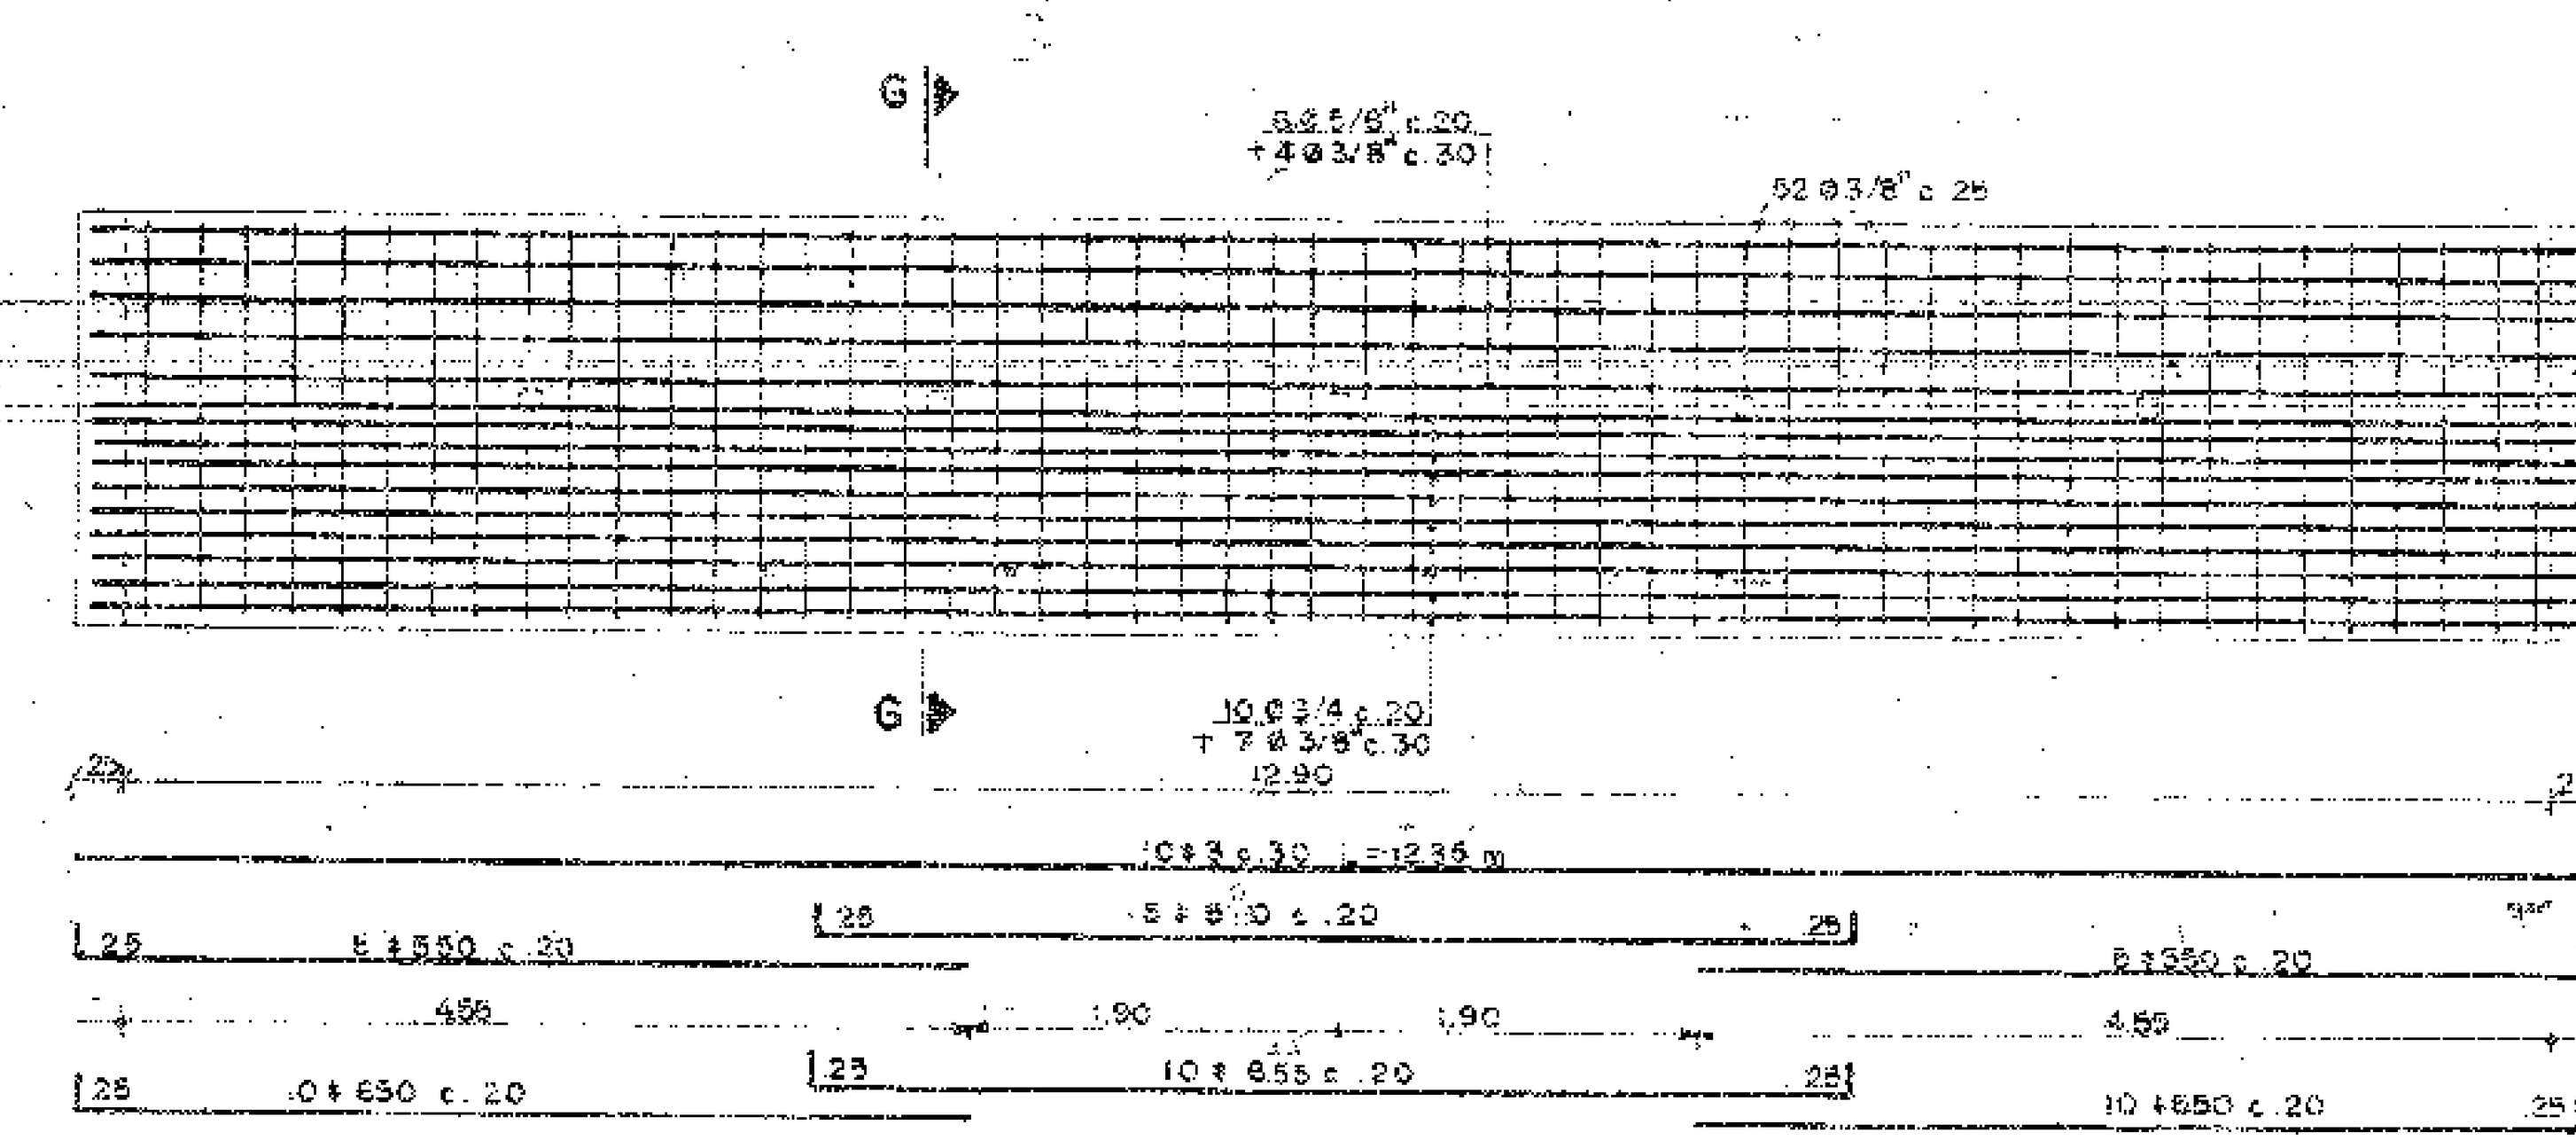

CORTE "G-G"

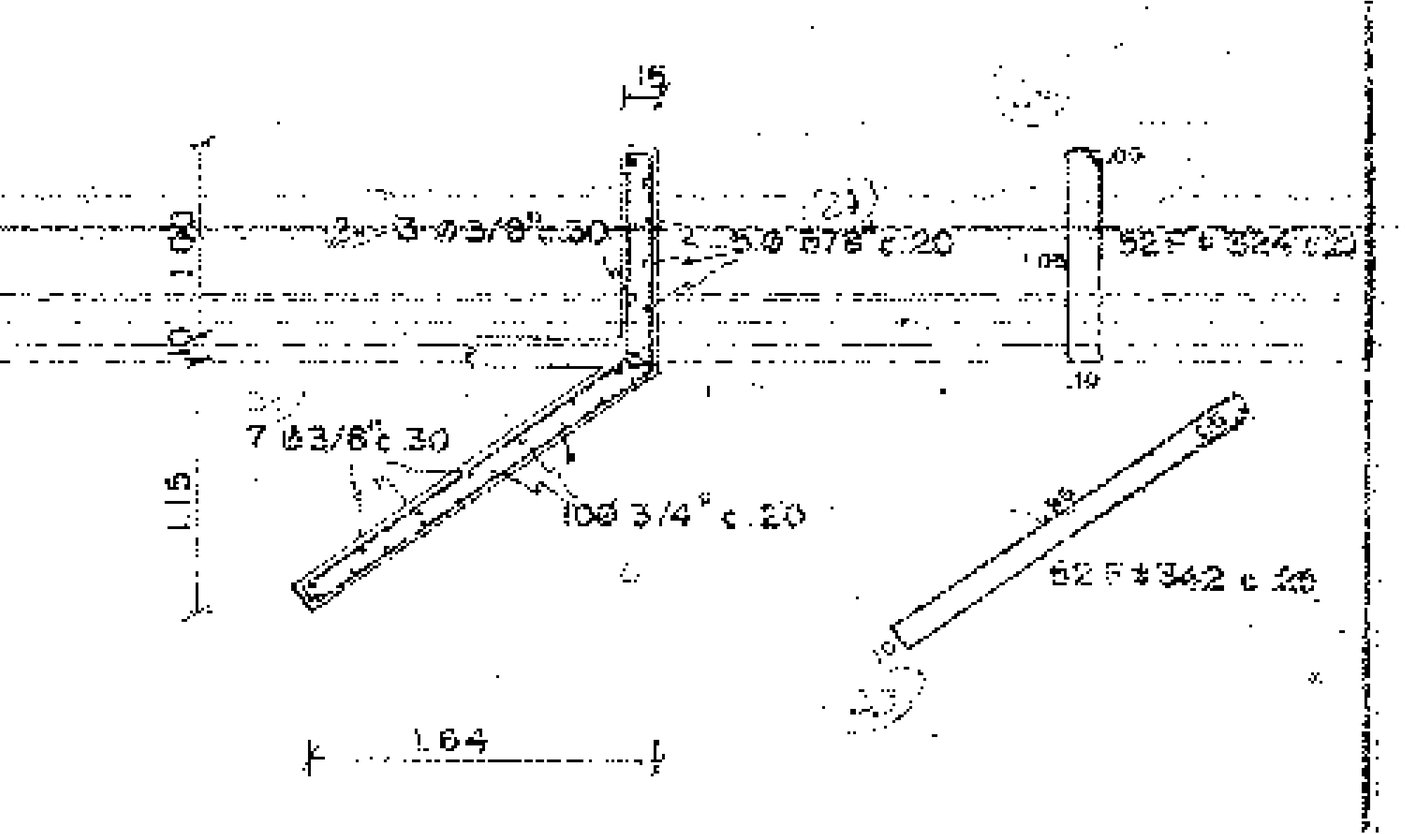

CORTE "C-C"

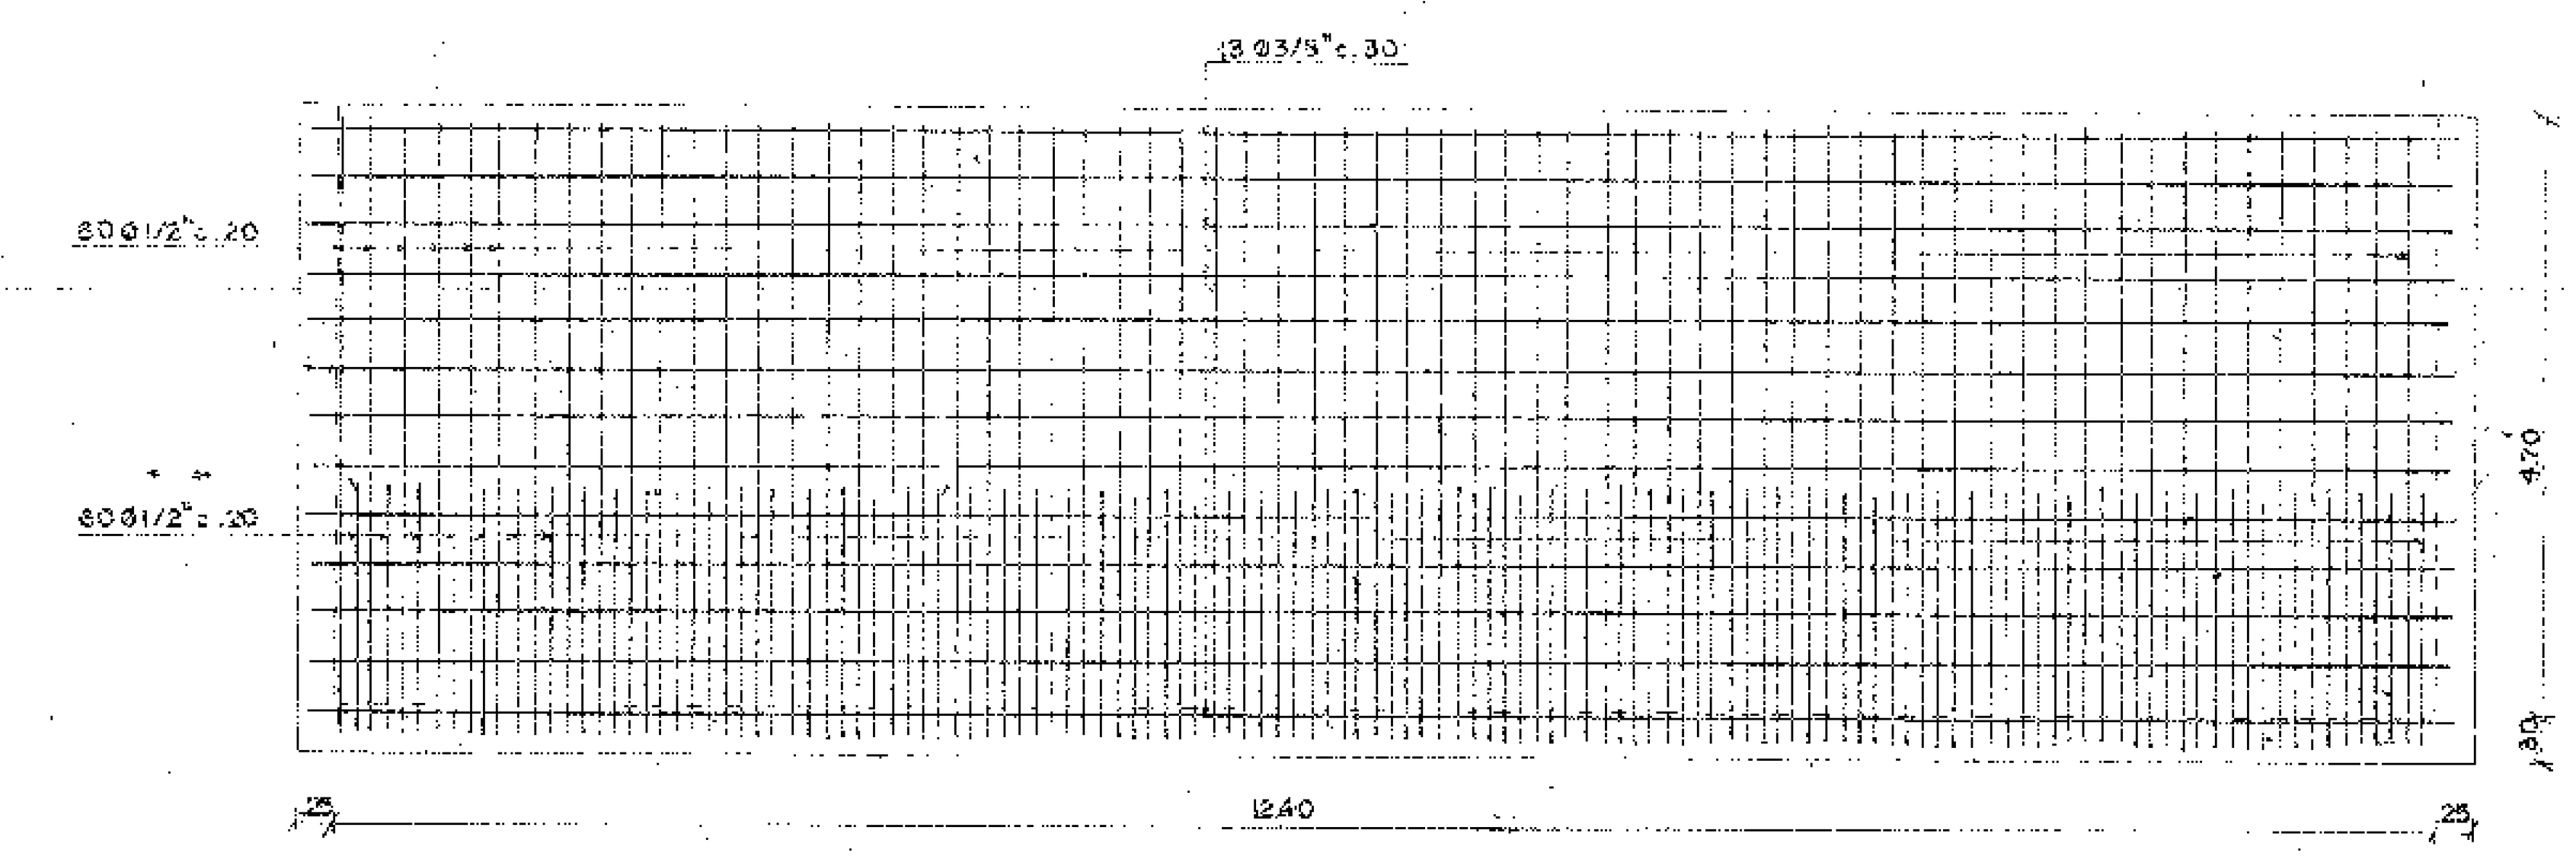

CANALETA EXTERIOR

Esc. 1:20

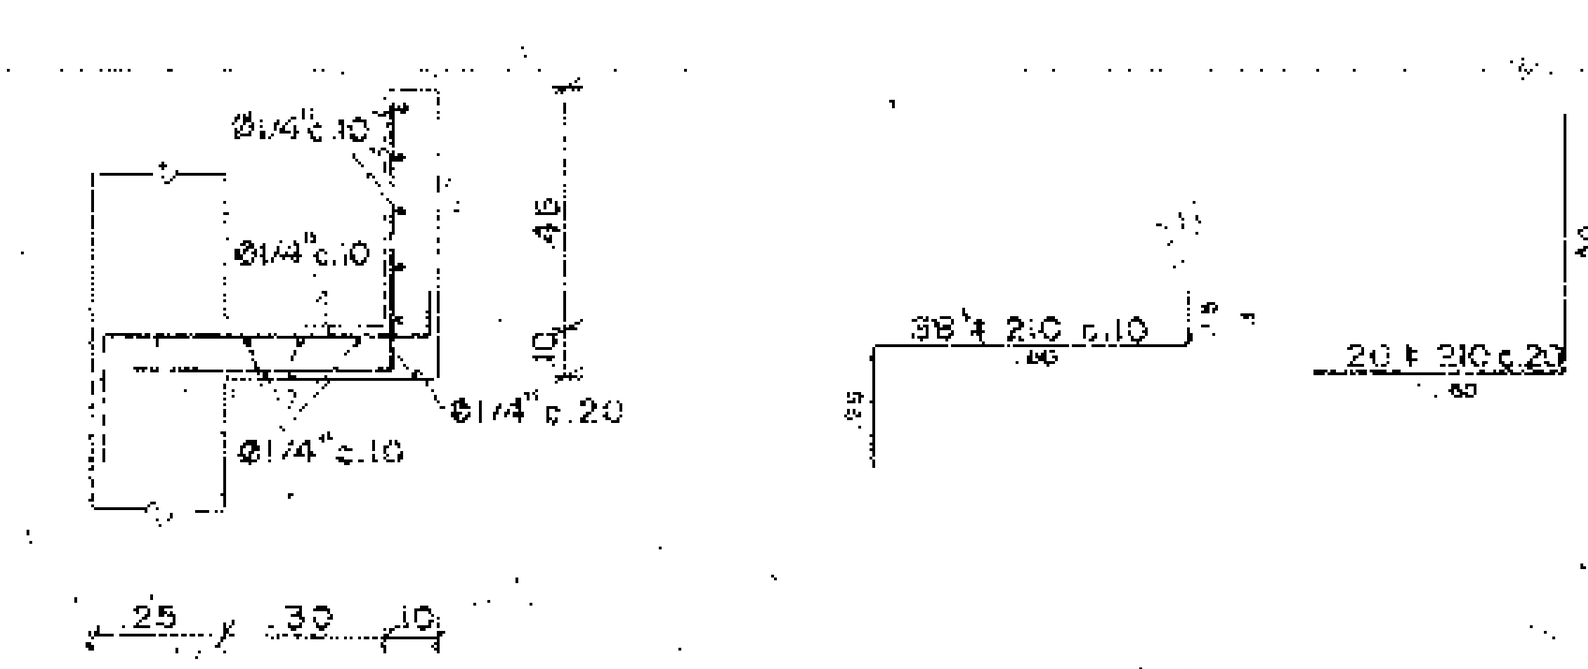

VIGA DE APOYO PARA PLACAS INCLINADAS
SON 5

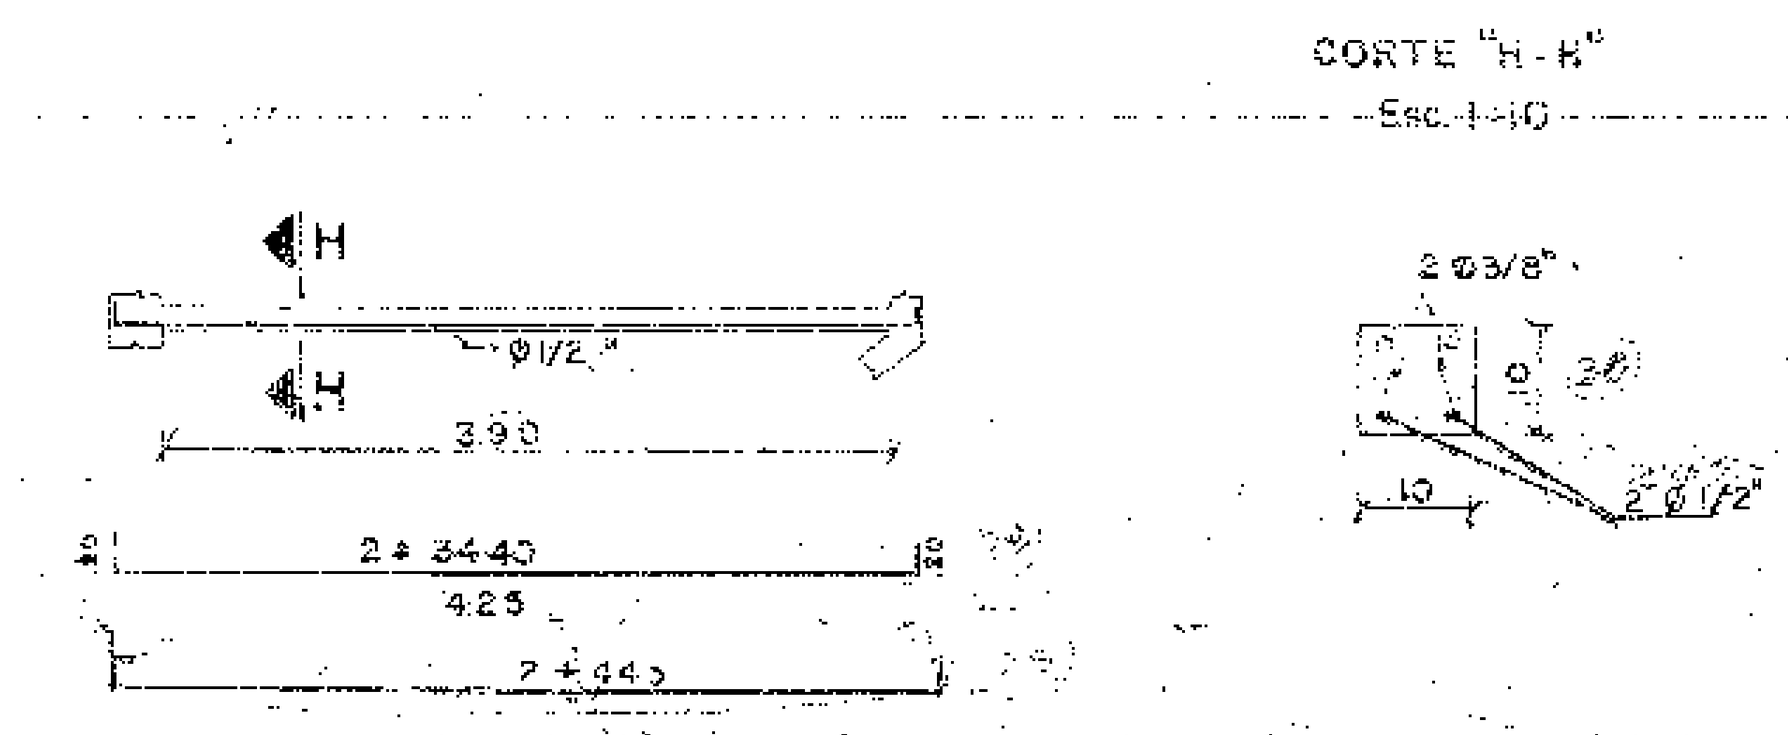

PAREDES EXTREMAS

ARMADURA EXTERIOR
CORTE "A-A"

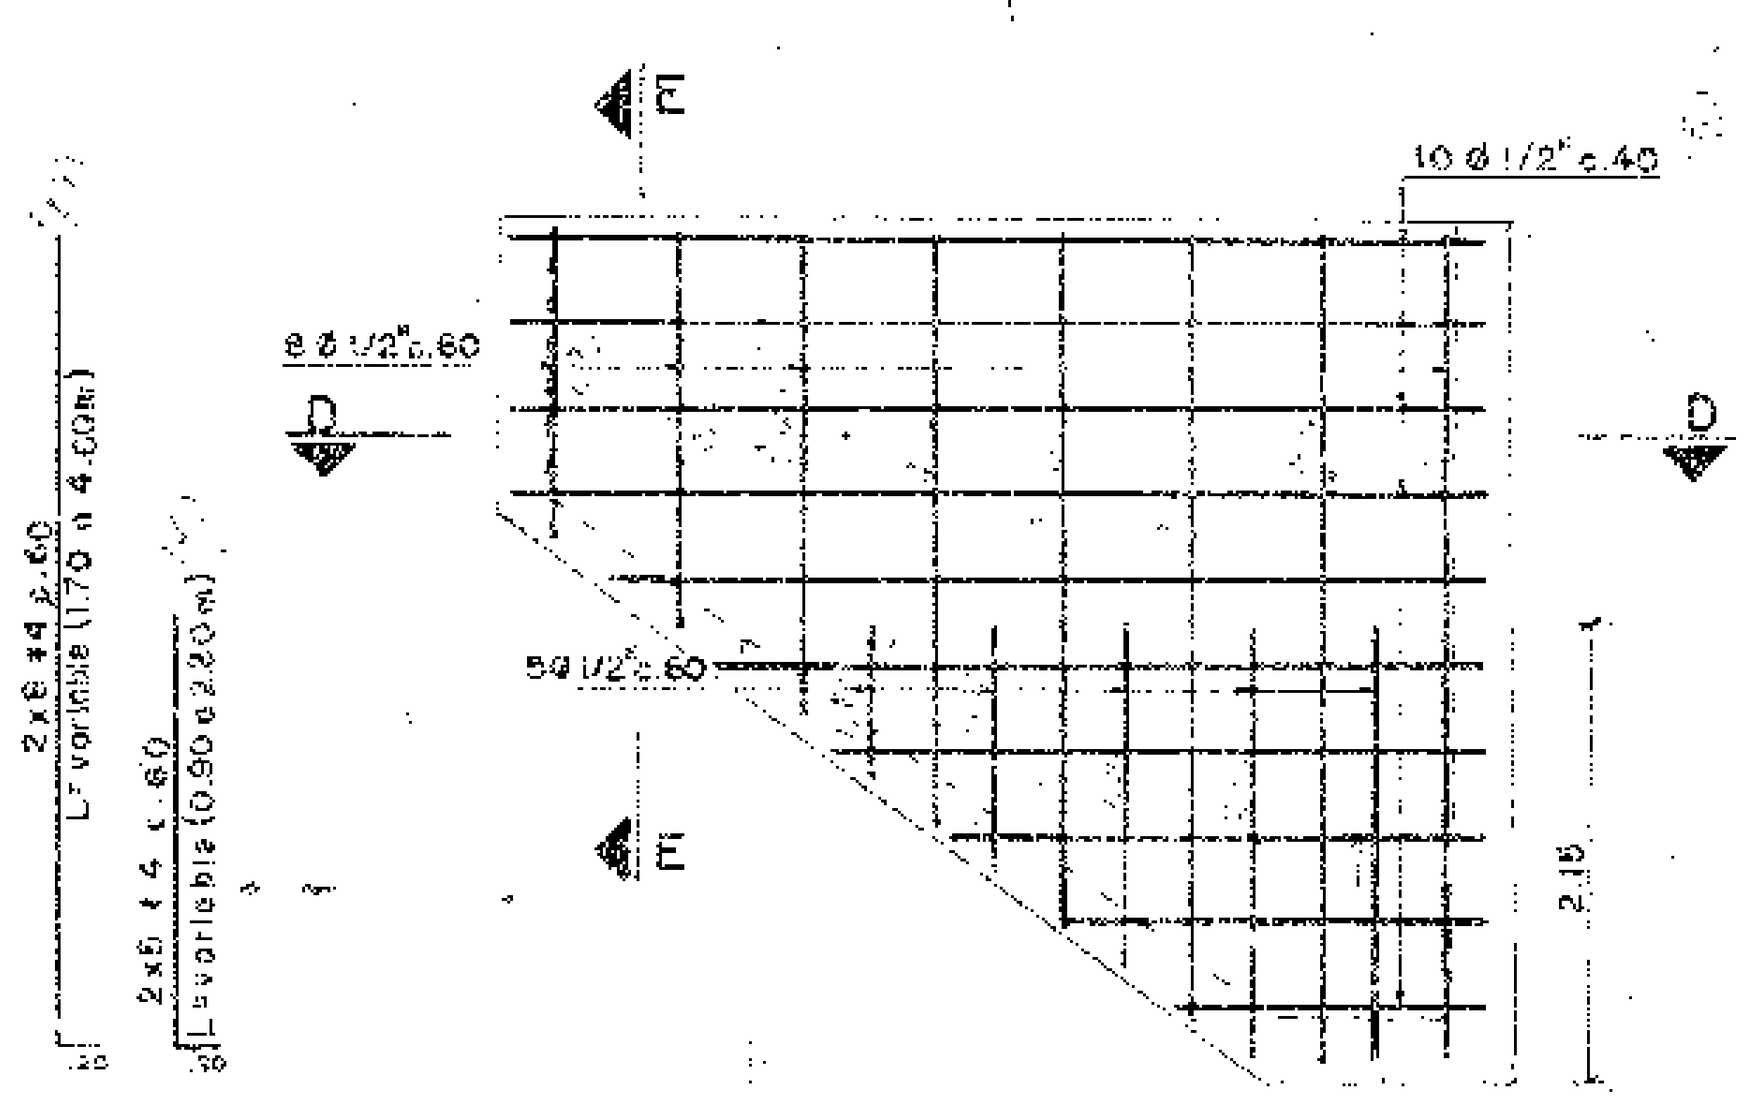

ARMADURA INTERIOR
CORTE "B-B"

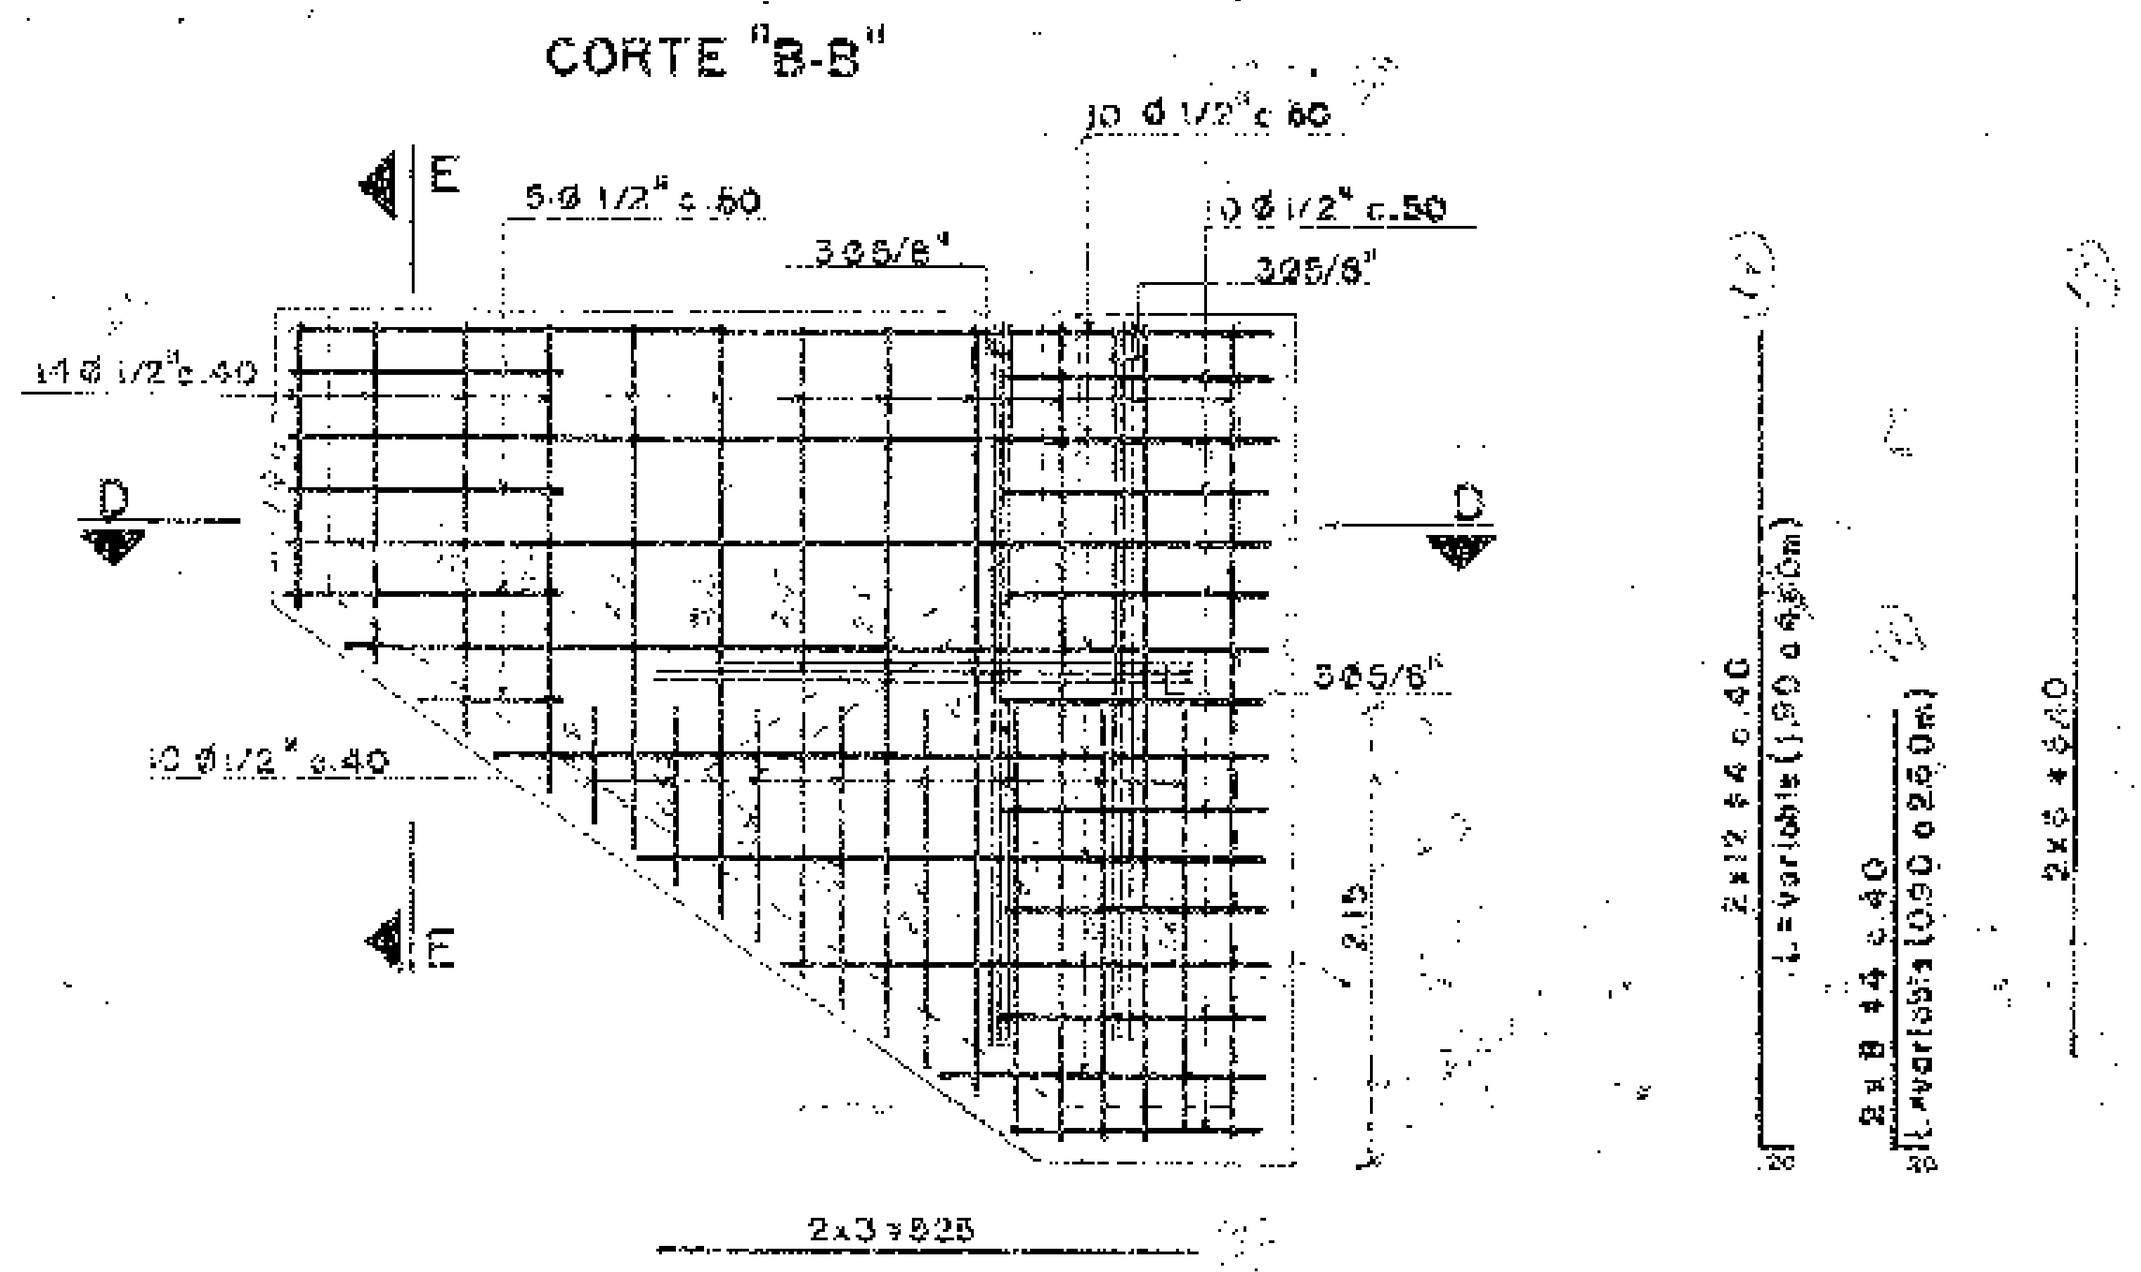

LOSA CIRCULAR PARA TANQUE

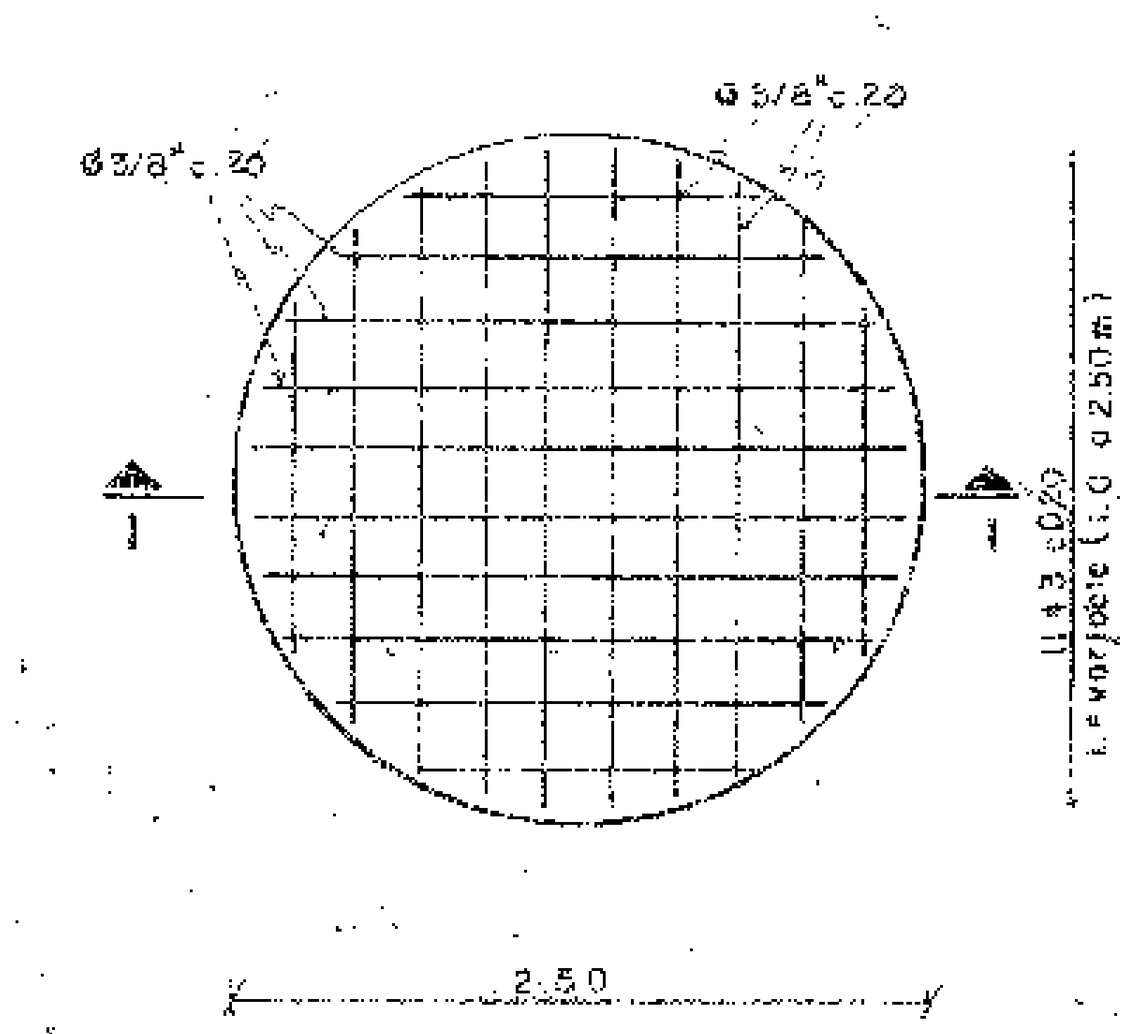

CORTE "I-I"

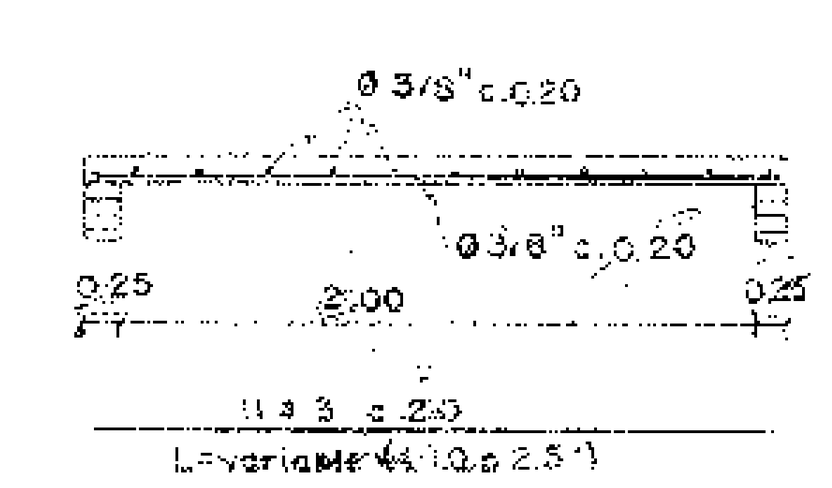

CORTE "D-D"

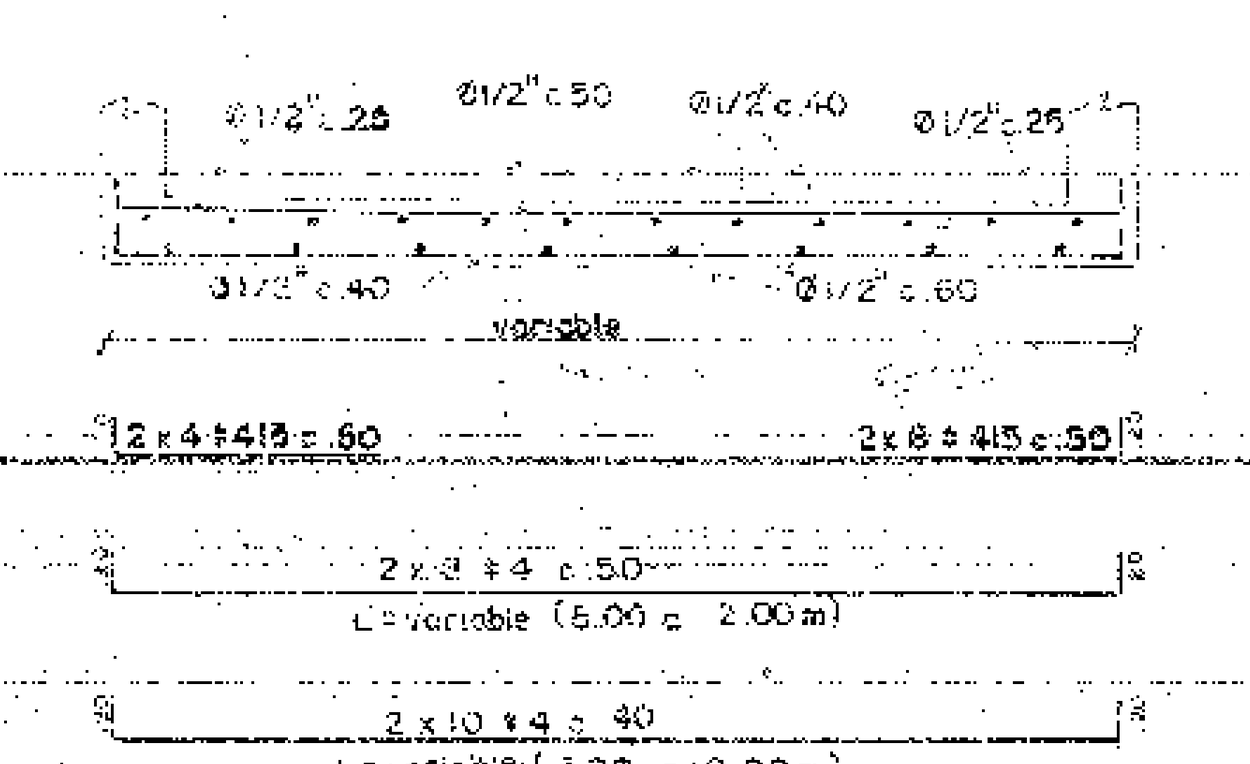

CORTE "E-E"

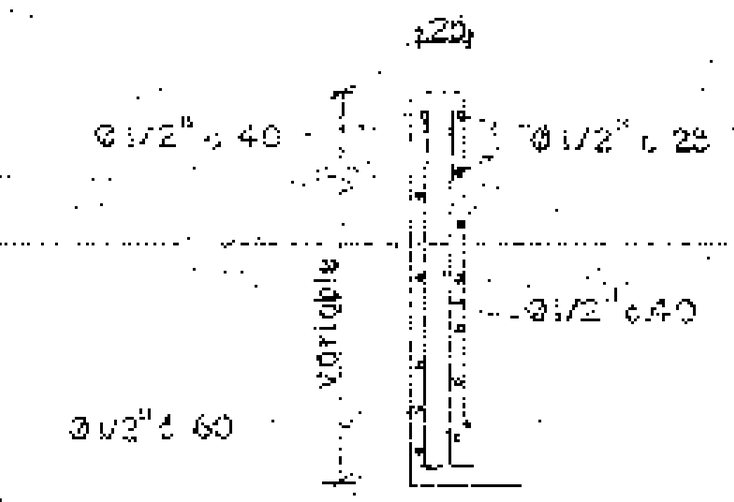

CORTE "F-F"

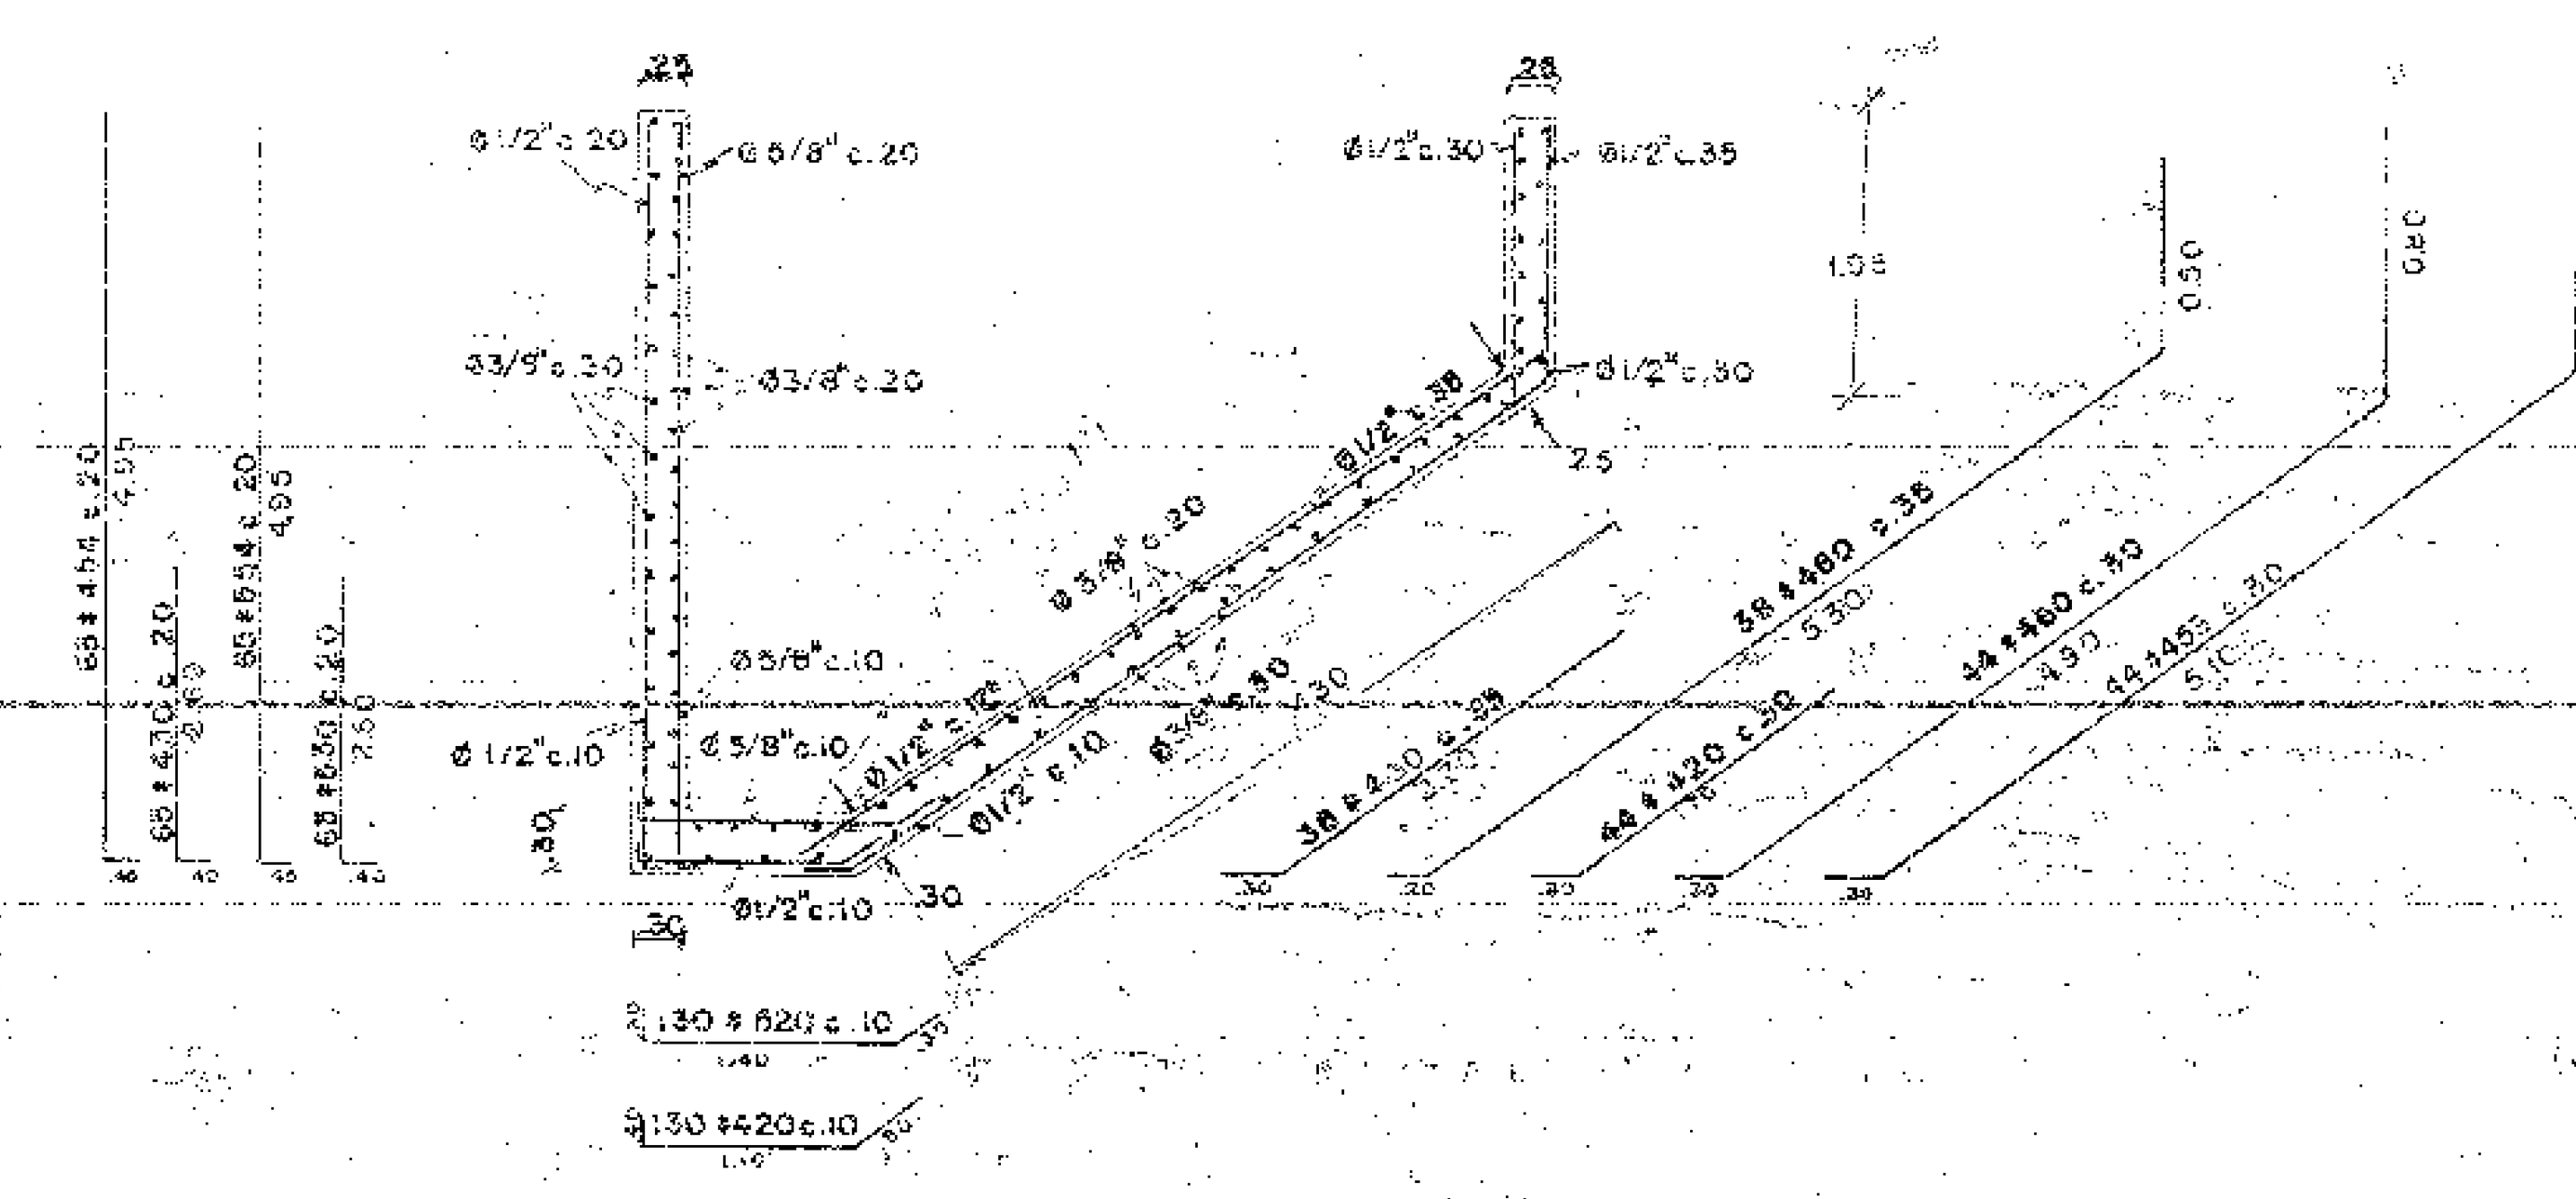

ESPECIFICACIONES:

CONCRETO f'c = 210 kg/cm²

ACERO fy = 4200 kg/cm² para Ø1/2" o mayor
fy = 2400 kg/cm² para Ø3/8" y 1/4"

RECUBRIMIENTO MINIMO: 3.0 cm para caras en contacto con el terreno
2.0 cm en las demás

ESCALA: 1:50 ; 1:20 ; 1:10

NUMERACION DE LAS VARILLAS:
1er número = diámetro en 8vos de pulgada
los siguientes = longitud en cm
Ej: 535 es una varilla Nº 5 (5/8") de L=35 cm = 3.50 m

P - 00027

CONTENIDO

PLANTA DE TRATAMIENTO
PLANOS ESTRUCTURALES:
TANQUE INHOFF
LOSA ESTACION DE BOMBEO

Dibujo: G. E. R. M.	Diseño: J. A. MASQUEZ	Fecha: ENERO / 85	

PLANEACION NACIONAL CAR

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA SABANA DE BOGOTA Y DE LOS VALLES DE UBATE Y CHIQUINQUIRA

PLANTA DE TRATAMIENTO
BARRIO LAS GRANJAS (AGUA DE DIOS)

Centro de Documentación Ambiental