PLANTA

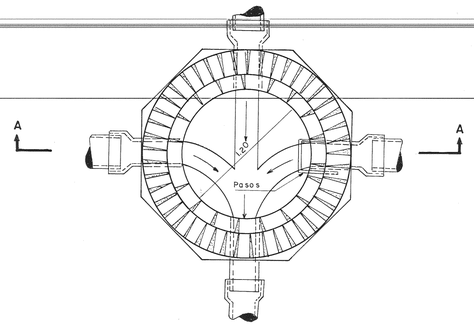

CONEXIONES DOMICILIARIAS EN CHIMENEA

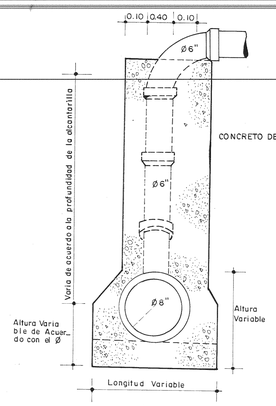

FRENTE

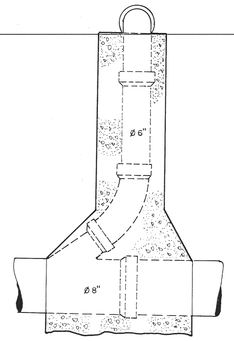

LADO

POZO DE INSPECCION

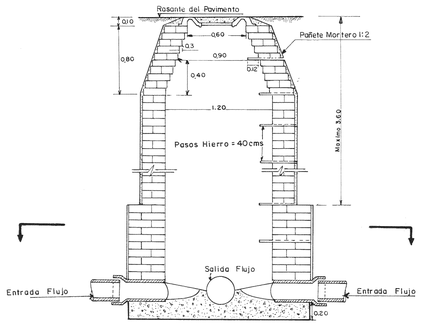

CORTE A-A



PLANTA

TAPA EN CONCRETO PARA POZOS DE INSPECCION







ELEMENTOS METALICOS PARA LA BASE DE LA TAPA



PLANTA



DETALLE B



CORTE

ELEMENTOS METALICOS PARA LA TAPA Y AROS ESTERIORES



CORTE



TAPA



DETALLE A

Esc. 1:3

Peso Aprox. 51.8 Kg.

RELLENOS DE ZANJAS DE ALCANTARILLAS

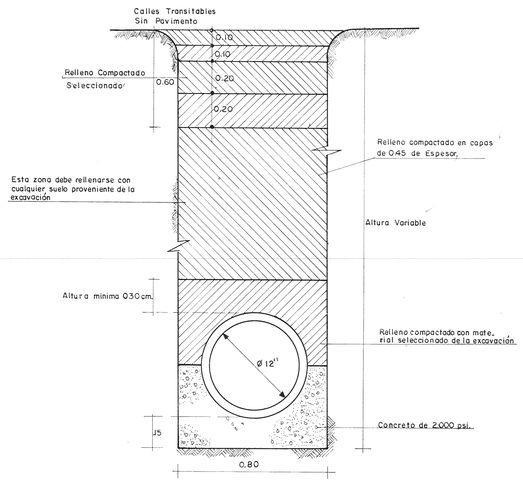

NOTAS:

1) Todas las dimensiones excepto los especificados están expresados en metros
2) Los pozos de Inspección se pañetarán exteriormente con una capa de mortero 1:2 de 1.0 c.m. de espesor
3) Cuando la profundidad del pozo sea mayor de 3.60 mts. se cumplirán las Siguientes recomendaciones.
   a- de la rasante a los 3.60 mts. la mamposteria será de 0.25 mts. de espesor
   b- de los 3.60 mts. en adelante la mamposteria será de 0.38 mts. de espesor
4) Las tapas de los pozos deberán quedar al nivel de la rasante del pavimento de la vía
5) El contratista deberá preveer las conexiones domiciliarias para cada uno de los lotes de la Urbanización

P - 00087

Centro de Documentación Ambiental
CAR
002287

V	IV	III	II	I	REVISION
					PREPARADO / REVISADO
					APROBADO
					FECHA

PLANTA - CORTES - DETALLES - DIMENSIONES - REFUERZO

Cevento:

Diseño: ING. Alberto Ruano

Dibujo: R. G. E.

Aprobó:

Revisó:

Fecha: Noviembre del / 87

Escalas:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS BOGOTA UBATE Y SUAREZ

ALCANTARILLADO BARRIO LAS VILLAS
MPIO. DE ANAPOIMA

No 2 de 2

Imp. Nal.